

TABELLA N° 29.18


* IMPIANTO COMPLETO DEPOSITO BITUME *

GUTHERM

DATA 14/7/70 DISEG. *Gen*

RISCALDAMENTO INDIRETTO A FLUIDO DIATERMICO

Peso impianto KG. 8500 circa

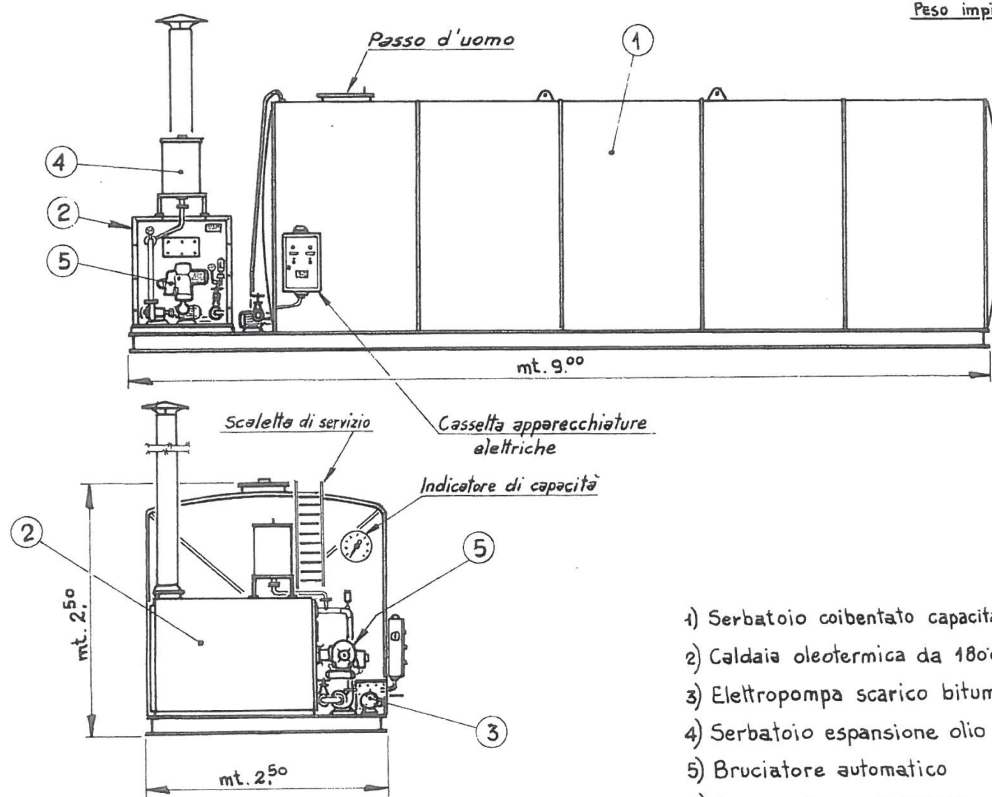

- 1) Serbatoio coibentato capacità q.li 400 completo
- 2) Caldaia oleotermica da 180000 Kcal/h completa
- 3) Elettropompa scarico bitume
- 4) Serbatoio espansione olio
- 5) Bruciatore automatico
- 6) Accessori per CONTROLLO e REGOLAZIONE impianto